Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

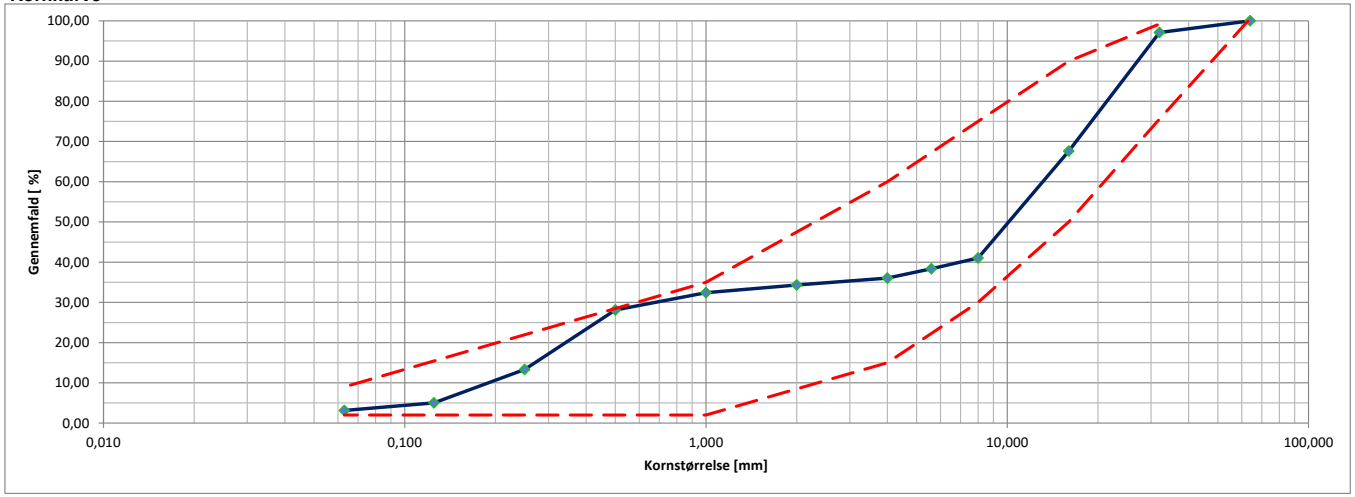

Grænsekurver indtegnet for SG II, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
64	100		
32	97		
16	68		
8	41		
5,6	38		
4	36		
2	34		
1	32		
0,5	28		
0,25	13		
0,125	5		
0,063	3,1		

Fraktionsindhold i %		Krav	
Sigte mm	Opnået	Min.	Max.
8 - 16 mm	27	*5*	*35*
4 - 8 mm	5	*5*	*35*

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	69		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9, annex B
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	6,3		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3
Knusningsgrad, uknust %		max 70	DS/EN 933-5

Referenceværdi

Tørrumvægt

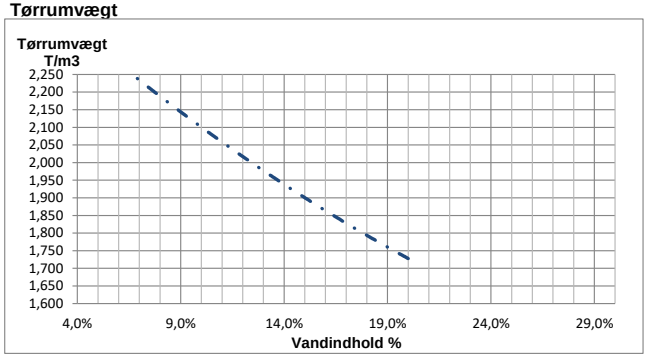

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	**Tirstrup Grusgrav**
rekvirent	JJ Grus A/S
location	Tirstrup Grusgrav
materiale	SG II
udtaget den	1. august 2024
udført ini.	MMS
kontrol ini.	BVH
sags nr.	18.003
Prøve nr.	SS 010824

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik