Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

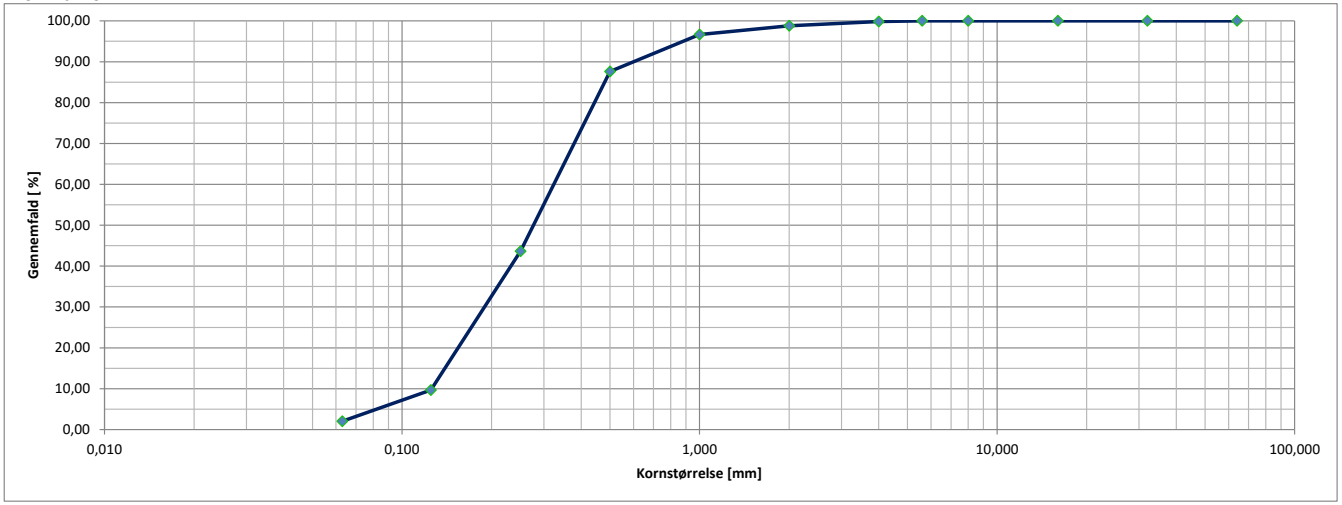

Grænsekurver indtegnet for BS, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
64	100		
32	100		
16	100		
8	100		
5,6	100		
4	100		
2	99		
1	97		
0,5	88		
0,25	44		
0,125	10		
0,063	2,0		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	2,6		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	10,0		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3
Knusningsgrad, uknuste korn %			DS/EN 933-5

Referenceværdi

Tørrumvægt

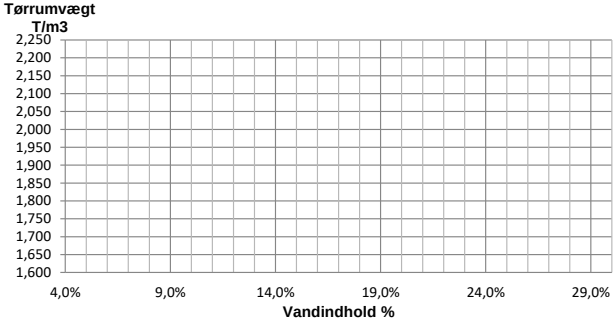

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	**Sæby Engbæk**
rekvirent	JJ Grus A/S
location	Sæby Engbæk
materiale	BS
udtaget den	29. oktober 2024
udført ini.	MMS
kontrol ini.	BVH
Sags nr.	18.003
Prøve nr.	BS 291024

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik