Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

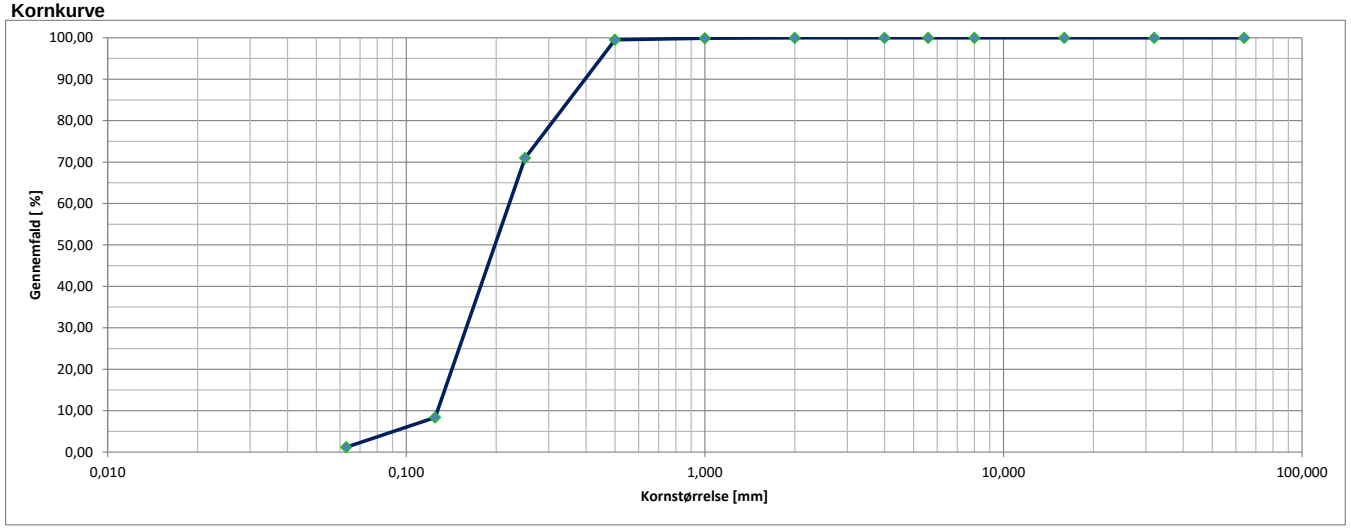

Grænsekurver indtegnet for BS, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
64	100		
32	100		
16	100		
8	100		
5,6	100		
4	100		
2	100		
1	100		
0,5	100		
0,25	71		
0,125	8		
0,063	1,2		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	1,7		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9, annex B
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	16,4		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3
Skønnet permeabilitet			

Referenceværdi

Tørrumvægt

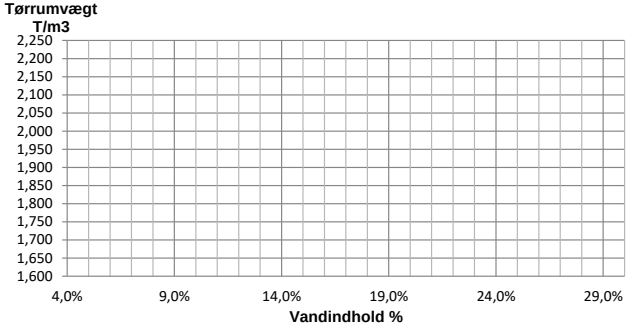

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	**Øster Doense Grusgrav**
rekvirent	JJ Grus A/S
location	Øster Doense Grusgrav
materiale	Cyklonsand
udtaget den	11. marts 2025
udført ini.	MMS
kontrol ini.	BVH
Sags nr.	18.003
Prøve nr.	Kosand 110325

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik