Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

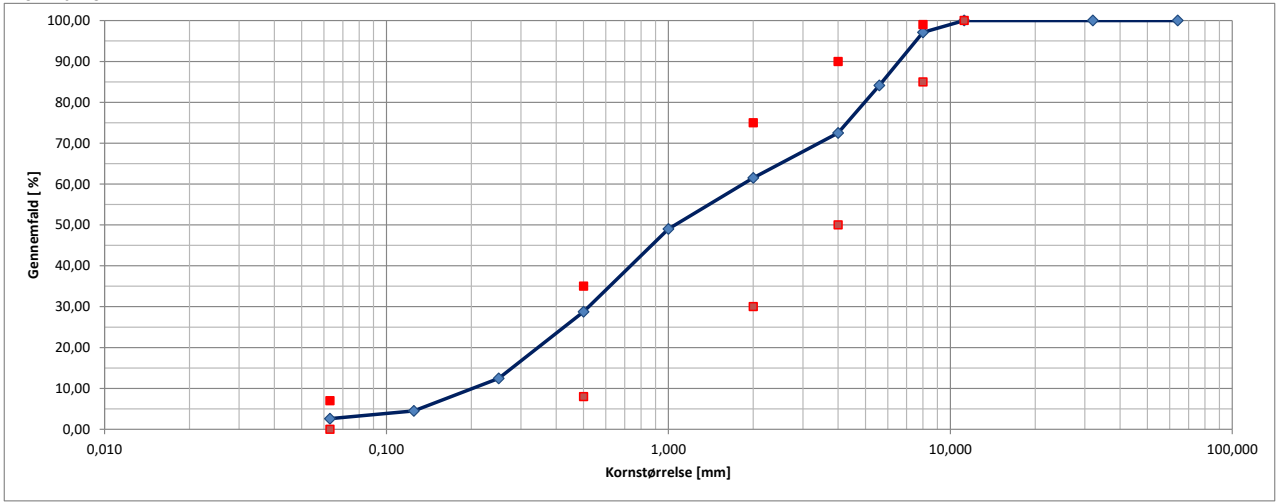

Grænsekurver indtegnet for filtergrus, jvnf. Vejdirektoratets krav, AAB Januar 2019

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
31,5	100		
16	100		
11,2	100	*100*	
8	97	*85*	*99*
5,6	84		
4	72	*50*	*90*
2	62	*30*	*75*
1	49		
0,5	29	*8*	*35*
0,25	12		
0,125	5		
0,063	2,6	*0*	*7*

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal			DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	5,3		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

Referenceværdi

Tørrumvægt

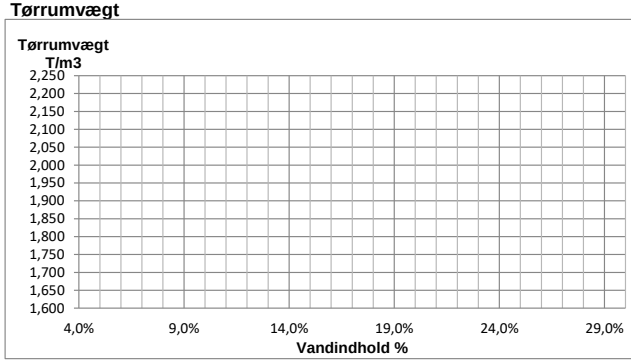

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	**Tirstrup Grusgrav**
rekvirent	JJ Grus
location	Tirstrup Grusgrav
materiale	Filtergrus (VD)
udtaget den	5. marts 2025
udført ini.	MMS
kontrol ini.	BVH
Prøve nr.	FS 050325

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik