Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

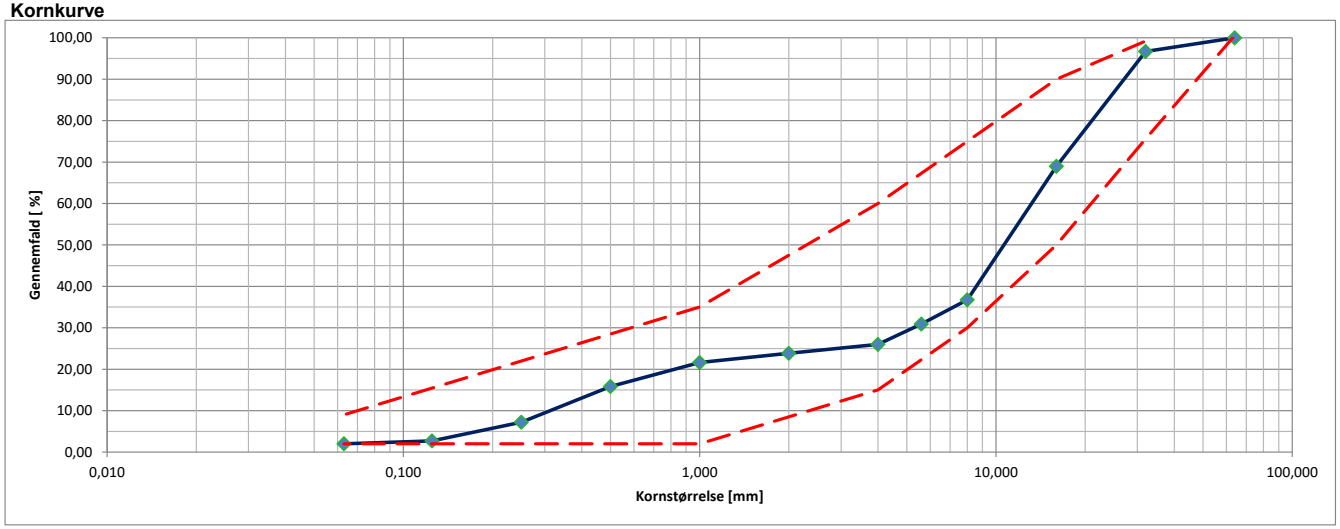

Grænsekurver indtegnet for SG II, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
63	100		
31,5	97		
16	69		
8	37		
5,6	31		
4	26		
2	24		
1	22		
0,5	16		
0,25	7		
0,125	3		
0,063	2,0		

Fraktionsindhold i %		Krav	
Sigte mm	Opnået	Min.	Max.
8 - 16 mm	32	*5*	*35*
4 - 8 mm	11	*5*	*35*

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	42		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	9,2		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3
Knusningsgrad, uknust %		max 70	DS/EN 933-5

Referenceværdi

Tørrumvægt

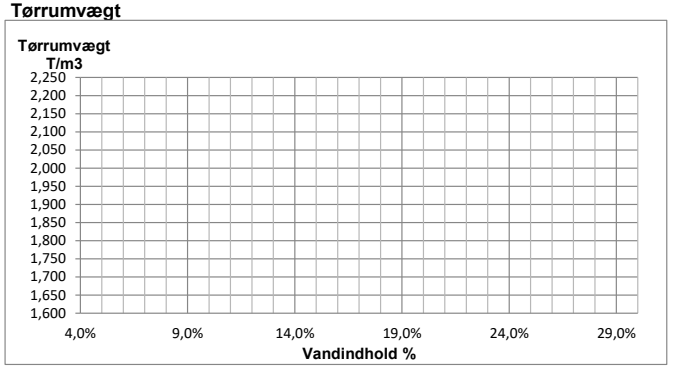

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	**Valsgård Grusgrav**
rekvirent	JJ Grus
location	Valsgård Grusgrav
materiale	SG II
udtaget den	26. januar 2026
udført ini.	MMS
kontrol ini.	BVH
Sags nr.	18.003
Internt nr.	
Prøve nr.	SS 260126

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik