


Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

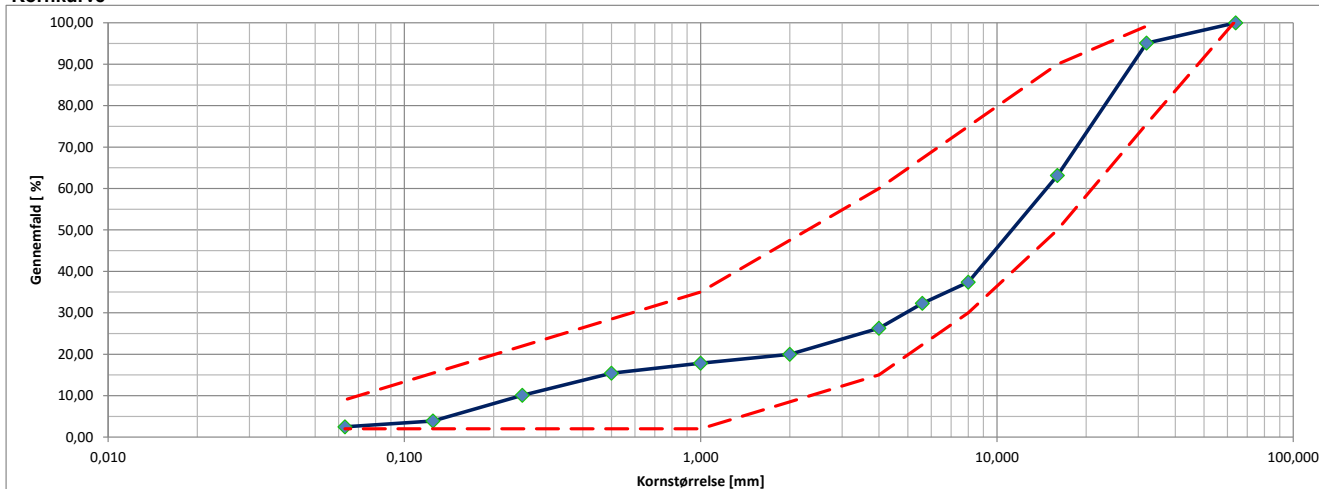

Grænsekurver indtegnet for SG II, jvnf. Vejdirektoratets krav.


Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
63	100		
31,5	95		
16	63		
8	37		
5,6	32		
4	26		
2	20		
1	18		
0,5	15		
0,25	10		
0,125	4		
0,063	2,5		

Fraktionsindhold i %		Krav	
Sigte mm	Opnået	Min.	Max.
8 - 16 mm	26	5	35
4 - 8 mm	11	5	35

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	59		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	6,2		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3
Knusningsgrad, uknust %		max 70	DS/EN 933-5

Referenceværdi

Tørrumvægt

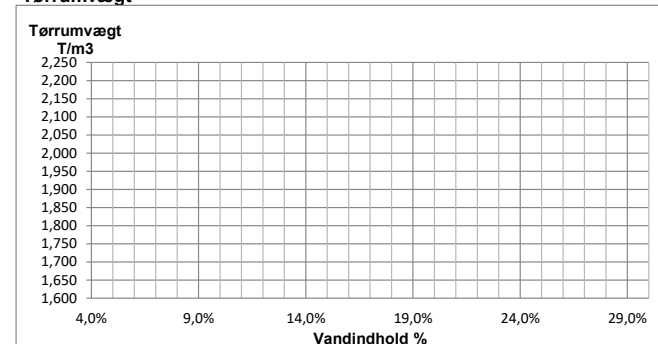

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	Tisted Grusgrav		
rekvirent	JJ Grus		
location	Tisted Grusgrav		
materiale	SG II	 Visgaard & Sundstrøm Vej- og Geoteknik	
udtaget den	23. marts 2026		
udført ini.	MMS		
kontrol ini.	BVH		
Sags nr.	18.003		
Internt nr.			
Prøve nr.	SS 230326		