Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

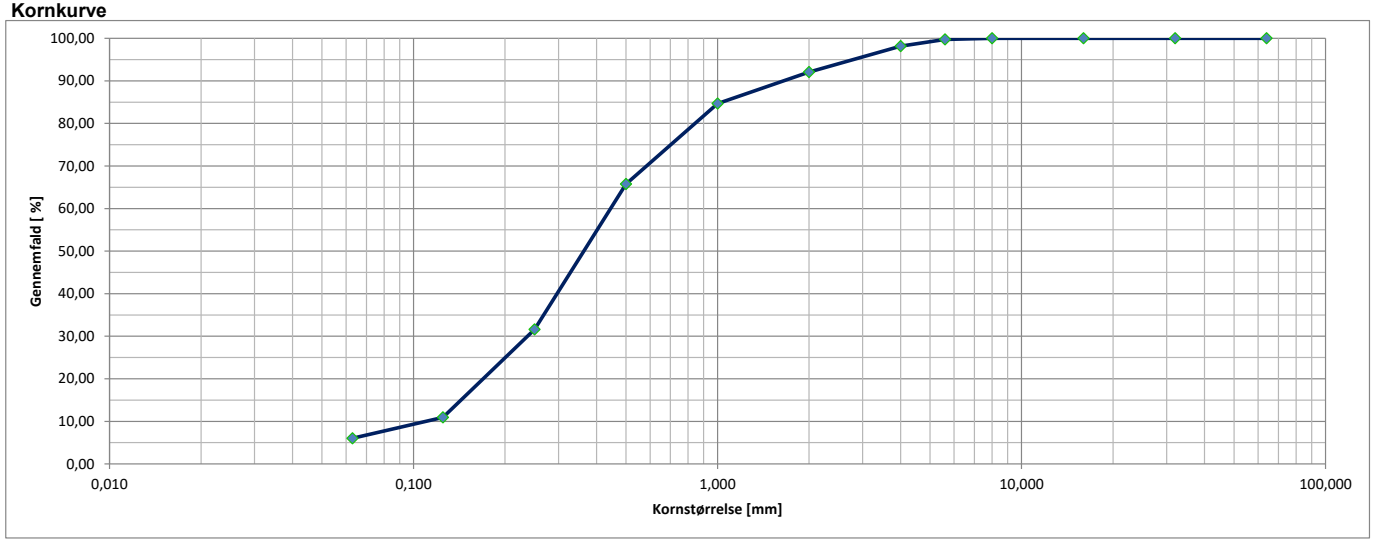

Referenceværdi

Tørrumvægt

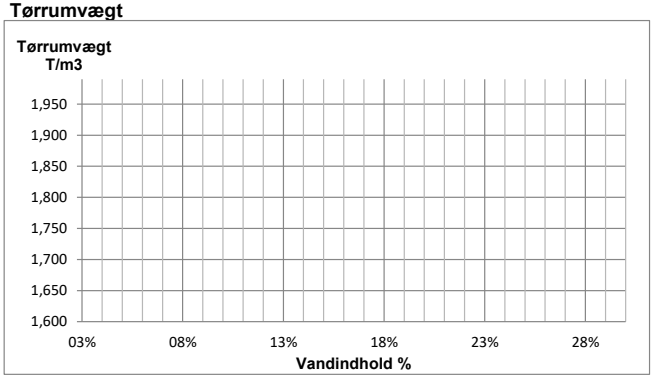

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
63	100		
31,5	100		
16	100		
8	100		
5,6	100		
4	98		
2	92		
1	85		
0,5	66		
0,25	32		
0,125	11		
0,063	6,0		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	4,0		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå	<3	<3	DS/EN 933-9
Vandindhold %	5,7		
Glødetab %			prVI 99-9-2010

projekt	**Blære Grusgrav**
rekvirent	JJ grus
location	Depot
materiale	BS
udtaget den	26. maj 2026
udført ini.	MMS
kontrol ini.	KG
Sags.nr.	18.003
Internt Sagsnr.	
Prøve nr.	BS 260526

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik