Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

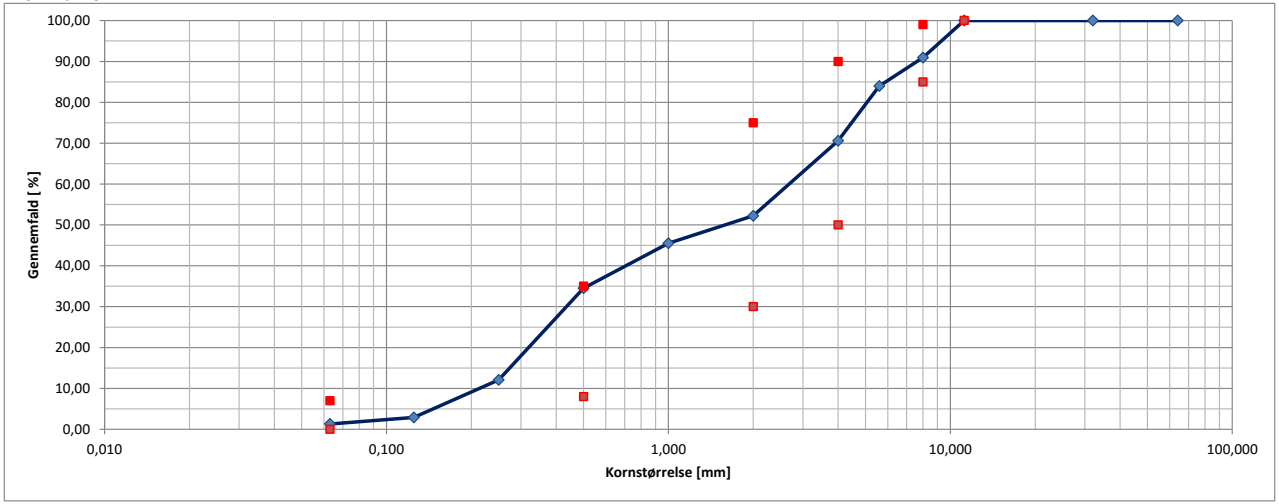

Grænsekurver indtegnet for filtergrus, jvnf. Vejdirektoratets krav, AAB Januar 2019

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
32	100		
16	100		
11,2	100		
8	91	*85*	*99*
5,6	84		
4	71	*50*	*90*
2	52	*30*	*75*
1	45		
0,5	35	*8*	*35*
0,25	12		
0,125	3		
0,063	1,3	*0*	*7*

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	13		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	6,4		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

Referenceværdi

Tørrumvægt

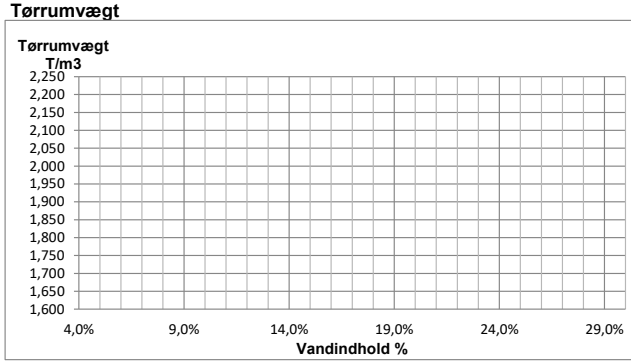

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	**Øster Doense Grusgrav**
rekvirent	JJ Grus
location	Øster Doense Grusgrav
materiale	Filtergrus (VD)
udtaget den	11. juni 2026
udført ini.	JMS
kontrol ini.	KG
sags nr	18.003
Prøve nr.	FS 110626

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik