Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

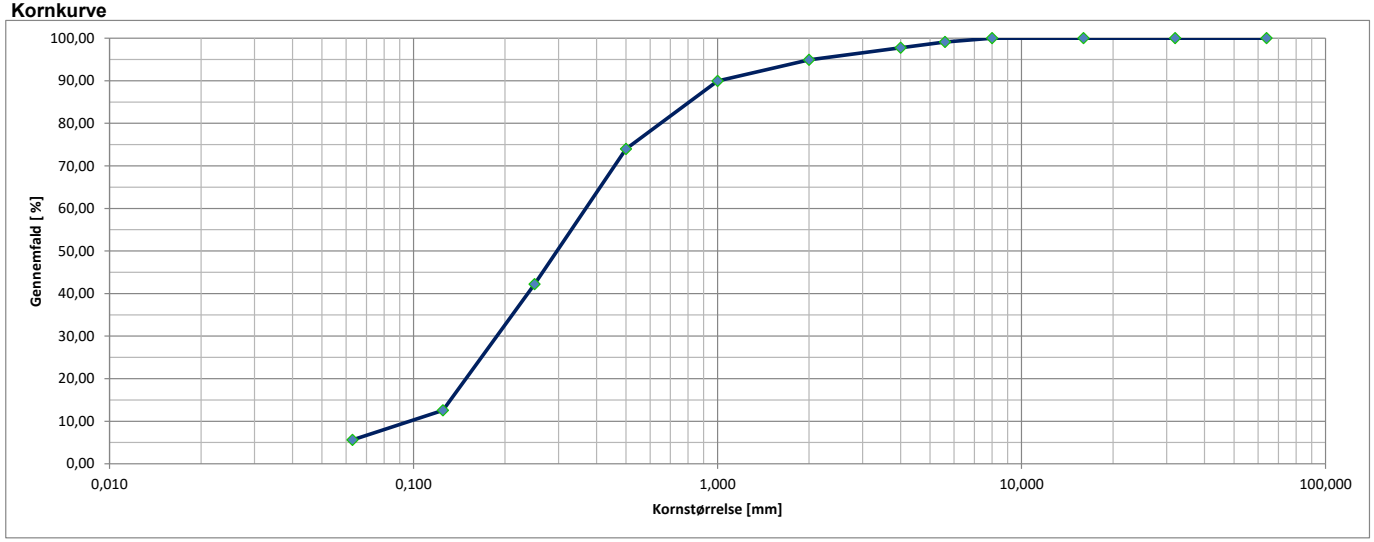

Referenceværdi

Tørrumvægt

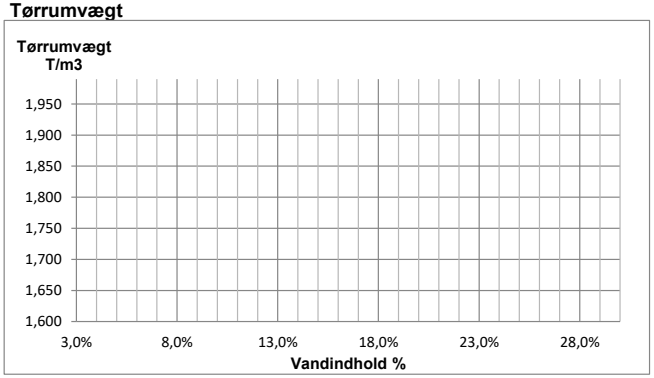

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
63	100		
31,5	100		
16	100		
8	100		
5,6	99		
4	98		
2	95		
1	90		
0,5	74		
0,25	42		
0,125	13		
0,063	5,6		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	3,8		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå	<3	<3	DS/EN 933-9
Vandindhold %	6,8		
Glødetab %			prVI 99-9-2010

projekt	**Øster Doense Grusgrav**
rekvirent	JJ Grus A/S
location	Øster Doense Grusgrav
materiale	BS
udtaget den	26-05-2026
udført ini.	MMS
kontrol ini.	BVH
Sags.nr.	18.003
Internt Sagsnr.	
Prøve nr.	BS 040526

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik